



ارائه شده توسط :

سایت ترجمه فا

مرجع جدیدترین مقالات ترجمه شده

از نشریات معابر

مدیریت بار مبتنی بر عامل براي ميكروگريid

چکیده: نفوذ بالاي توليد پراكنده منجر به افزایش اهميت در نظر گرفتن روند جديid شبکه هاي هوشمند برای تقسيم شبکه به مناطق ميكروگريid هوشمند و تسهيل بهره برداري از آن با استفاده از طرح کنترل توزيعي غير متمركز شده است. در اين مقاله، يك مدل ميكروگريid عملی طراحی و با استفاده از MATLAB/SIMULINK شبیه سازی شده است. پلاتفرم JADE (چارچوب توسعه عامل جاوا) برای طراحی يك سیستم کنترل مبتنی بر عامل طراحی شده است که از يك الگوريتم خاص برای کنترل هر دو بار و واحد تامين با روشن و خاموش کردن برicker ها بر طبق معیار های اطمینان پذيری خاص استفاده می کند. شبیه سازی سناريyo هاي روزانه برای تاييد کارايي سیستم کنترل تست شده اند.

كلمات کليدي: ميكروگريid، سیستم فتوولتاييك، سیستم چند عاملی، متلب،تابع S

1- مقدمه

افزایش تقاضای شبکه برق موجب شده است تا واحد های تولید مرکزی بزرگ به دليل هزينه و تلفات در خطوط انتقالی عملی نباشد. با توجه به چالش های پيش روی شبکه در حال حاضر، توليد پراكنده به عنوان فرصتی برای تسهيل برنامه ريزی، مدیریت و امنیت شبکه توزيع(1) در نظر گرفته شده است. مفهوم ميكروگريid خوش هاي بار و ميكرو سورس ها را به صورت يك سیستم قابل کنترل در نظر ميگيرد که برق و گرما به منطقه محلی ارایه می کند. MG دسته اى از منابع انرژى توزيع شده و بار قابل کنترل متصل به شبکه از طریق نقطه مشترک بوده و توليد شبکه می کند. تقسيم شبکه قدرت به MG سربار کنترل شبکه را از واحد کنترل مرکزی کاهش می یابد و از اين روی هر MG می تواند موجب کاهش تقاضای پيک با تغيير بار با توليد بار می شود و به اين ترتيب منجر به کاهش هزينه توليد مرکزی در محدوده ذخایر می شود.

فناوري عامل موضوع تحقیقات در جامعه علمی برای سال های مختلف است با این حال به طور گستردۀ اى در زمينه های تجاري مورد استفاده قرار گرفته است. سیستم های چند عاملی به طور گستردۀ اى در زمينه های مختلف استفاده می شوند و از اين روی از سیستم های کوچک برای کمک به سیستم های پيچیده برای کاربرد های صنعتی استفاده می کند. مثال هايی از حوزه های صنعتی شامل سیستم های چند عاملی می باشد که در


بر گیرنده کنترل فرایند، تشخیص سیستم، تولید، لجستیک تولید و مدیریت شبکه است. یک عامل را می‌توان به صورت نرم افزاری تعریف کرد اهداف خاصی را دنبال کرده و تلاش می‌کند تا به قابلیت‌های آن برسد. برنامه نویسی متبتنی بر عامل یک نسخه‌ای از اشکال خاص شی‌می باشد که می‌تواند استفاده شود.

امروزه، کنترل مبتنی بر عامل هوشمند یک روش موثر برای پایش و کنترل عملیات و بهره‌برداری سیستم در شرایط مختلف است. در منبع 8 و 9، محقق به بررسی معیارهای سیستم چند عاملی در زمینه های تولید برق پرداخته است. طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های چند عاملی در میکرو گرید با استفاده از پلتفرم JADE در (10) نشان داده شده است. معماری MAS با استفاده از TCP/IP در 11-12-13 پیشنهاد شده است.

در این مقاله، پلتفرم JADE (چارچوب توسعه عامل جاوا) برای طراحی یک سیستم کنترل مبتنی بر عامل طراحی شده است که از یک الگوریتم خاص برای کنترل هر دو بار و واحد تامین با روشن و خاموش کردن برق‌کرها بر طبق معیارهای اطمینان پذیری خاص استفاده می‌کند. شبیه سازی سناریوهای روزانه برای تایید کارایی سیستم کنترل تست شده اند

2- طراحی میکروگرید

میکروگرید دارای یک تولید پراکنده برای تامین بار محلی است. الکابنیا، که بخشی از منطقه شامبات در خارطوم سودان است، به عنوان منطقه انتخاب شده برای طراحی MG در نظر گرفته شده است زیرا دارای یک پروفیل بار کمی است که به طور مستقل از شبکه ملی عمل می‌کند. MG در شکل 1 متصل به شبکه تاسیسات در SIMULINK نشان داده شده است.

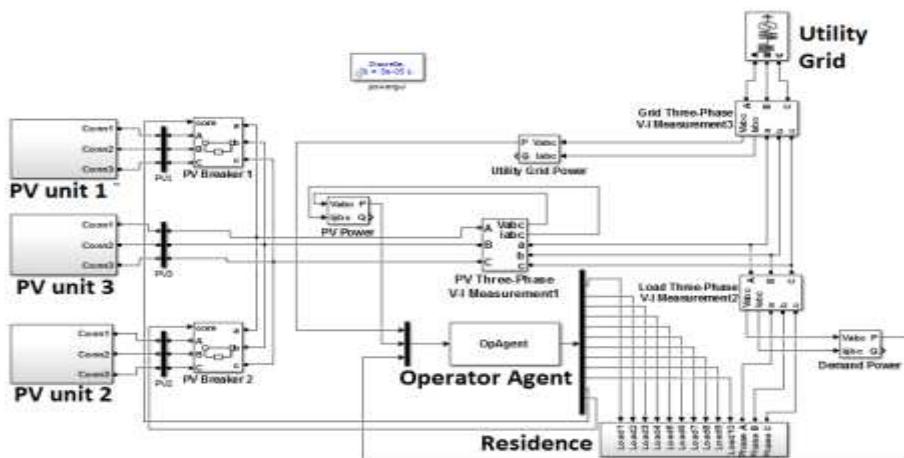

شکل 1: مدل میکروگرید در MATLAB/SIMULINK

مدل سیستم متشکل از بخش های زیر است.

- تولید پراکنده، این بخش از سیستم تنها متشکل از مزارع فتوولتاییک است. تولید خورشیدی مناسب ترین و کارآمد ترین منبع انرژی تجدید پذیر برای سودان است.
- بار مسکونی، این بخش از بار نشان دهنده فیدر شامبات است
- مرکز کنترل، این بخش نشان دهنده یک عامل اپراتور است که قادر به کنترل بار و دو واحد PV قابل کنترل بوده و یک عامل فیزیکی است.
- شبکه تاسیسات، این بخشی از بقیه شبکه ملی است

PV زیر سیستم

- MATLAB دارای یک بلوک ارایه PV ارایه ای از مازول های فتوولتاییک است. این ارایه متشکل از مازول های موجود در هر رشته موازی است که متشکل از مازول های متصل در سری ها است. هر واحد PV تولید 728 کیلووات برابر با مراحل زیر است
- تقاضای توان تعیین می شود
 - وات ساعت تقاضای کل در هر روز برای هر واحد در 1.3 ضرب می شود
 - چون مقدار وات اوج تولید شده بستگی به اب و هوای دارد، وات ساعتکل در هر روز از واحد های PV بر مقدار کل وات مورد نیاز تقسیم می شود.
 - تولید توان مورد نیاز بر خروجی مازول PV مورد استفاده تقسیم می شود. بخش مربوط به این نتیجه می تواند تعداد کل مازول های مورد نیاز PV را ارایه کند

$$\eta = \beta \times 1.3 / (\chi \times \rho) \quad (1)$$

$$\eta_s = Vdc / Vmpp \quad (2)$$

$$\eta_p = \eta / \eta_s \quad (3)$$

ساختار داخلی زیر سیستم ها در شکل 2 نشان داده شده است. اینورتر و مبدل DC-DC با کنترل گر مستقیماً از 400 PV MATLAB کیلوواتی برای ارایه یک خروجی برق به میکروگرید گرفته شده است.


تضعیف فیلتر LCL برابر با 60 دسی بل در ده فرکانس بالای فرکانس روزنانت می باشد و از این روی این موجب کاهش فرکانس سوییچینگ برای مبدل می شود. این خود یک جدا سازی بهتر را برای فیلتر و امپدانس شبکه ارایه میکند. از این روی فیلتر LCL در این سیستم قرار می گیرد. فرکانس فیلتر LCL را می توان با فرمول زیر محاسبه کرد

$$f = \frac{1}{2\pi} \times \sqrt{\frac{Lg \times Li}{Li \times Lg \times Cf}} \quad (4)$$


که f نشان دهنده فرکانس روزنانت است، Lg نشان دهنده القاگر طرف شبکه و Li نشان دهنده القاگر مبدل شبکه و Cf نشان دهنده خازن فیلتر است. این اجزای فیلتر بر طبق مراحل زیر طراحی شدند

ب: بار مسکونی

داده های بار فیدر از مرکز تحقیقات شامبات گرفته شد. داده ها نشان دهنده مبدل های متصل به فیدر هستند.

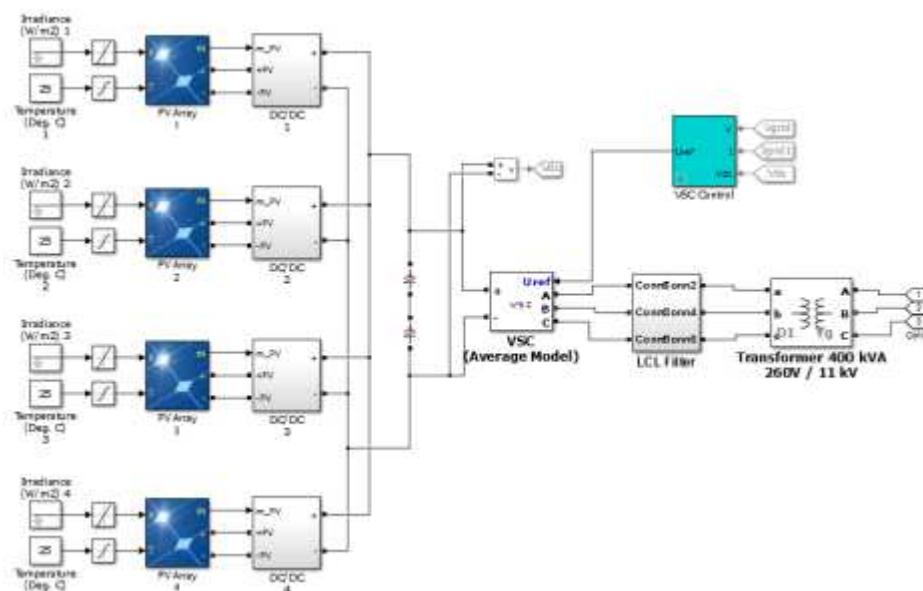

شکل 2: زیر سیستم فتوولتاییک

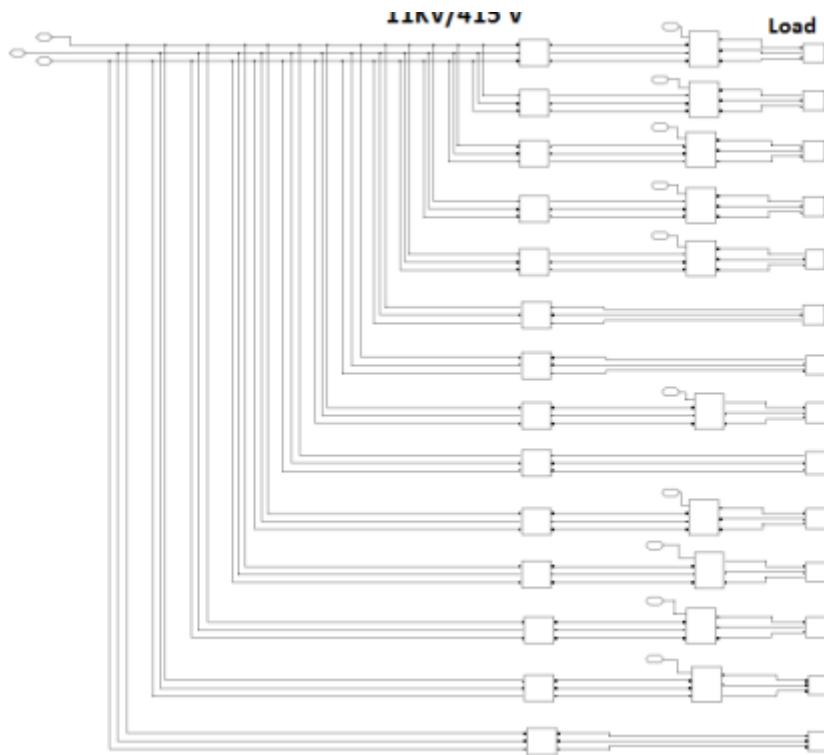


شکل 3: ساختار بار مسکونی

این داده ها در Simulink با استفاده از بار سه فاز با مبدل 11 کیلووات برای تبدیل ولتاژ به سطح توزیع 415 مدل سازی شده است. شکل 3 ساختار درونی بلوک مسکونی را نشان می دهد. چهار ار از پانزده بار فاقد مدار شکن هستند زیرا این بار ها، بار های ضروری هستند و نمی توانند با کنترل سوییچ شوند.

طراحی عامل

عامل بر اساس چارچوب توسعه عامل جاوا طراحی شده است که برای طراحی کنترل غیر متمرکز با معرفی چندین عامل با هدف خاص مناسب است. عامل اپراتور یک الگوریتم ساده برای بار برای پیشگیری از سربار تولید و تحت شرایط ولتاژ است. عامل قادر به اندازه گیری قدرت تولید می باشد. در صورتی که توان تقاضا بزرگ تر باشد، بار بر طبق اولویت توزیع میشود. شکل 4 الگوریتم عامل را نشان می دهد. این عامل دارای ویژگی های بسیار و پروتوكل ها و رفتار های زیادی به دلیل سادگی الگوریتم می باشد.

در شکل 4، پراکنش بار را برای بار جدا شده نشان می دهد که بیانگر توان زیر سیستم PV بوده و PSL بیانگر قدرت برآورد شده بار منفصل است.

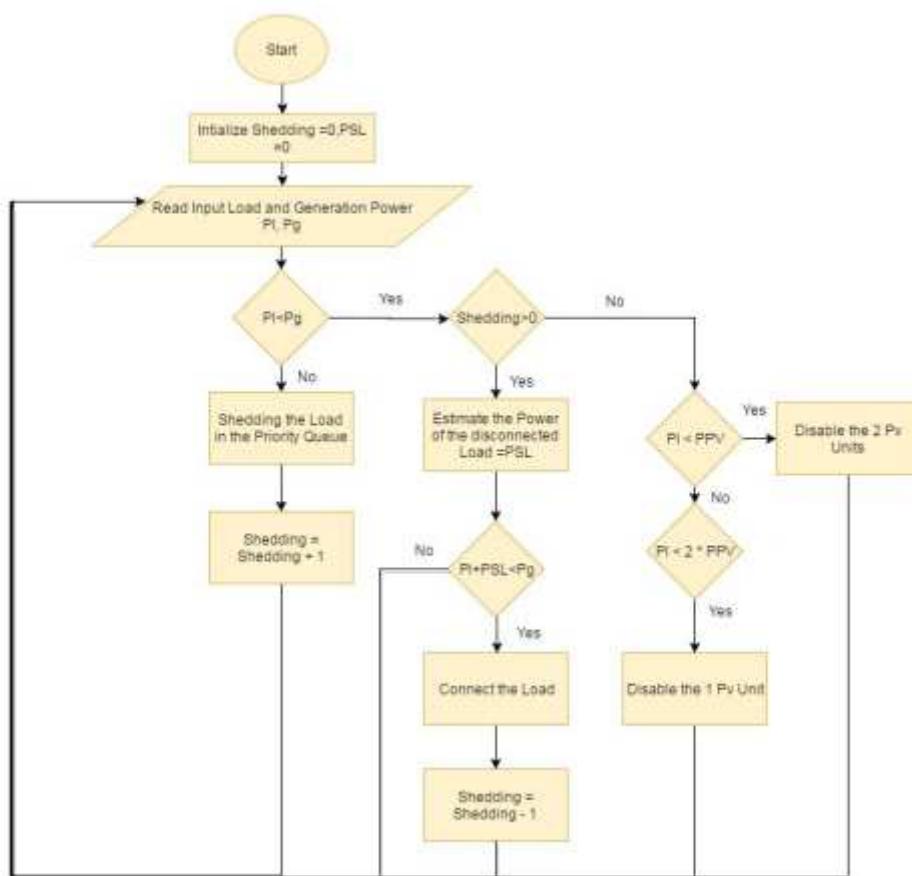


شكل 4: الگوريتم عامل

اتصال 4-TCP-IP

مدل سیمولینک بیانگر یک شبکه فیزیکی واقعی، JADE بیانگر مرکز اپراتور بار بوده و نقطه اتصال بین این دو بخش به صورت خط ارتباط شبکه درنظر گرفته میشود. سوکت برای اتصال دو بخش استفاده می شود و سیمولینک بیانگر سمت کلاینت است که توان بار را ارسال کرده و JADE نشان دهنده سمت سرور است که برق را دریافت کرده و آنرا بازپخش میکند. از این روی بار شکن هابرای شرایط خاص و وضعیت دو واحد PVقابل کنترل مطلوب است.

JADE سوکت سرور جاوا را برای برقراری ارتباط با کلاینت از طریق بخش خاص پیاده سازی می کند. مطلب قادر به پیاده سازی TCP برای برقراری ارتباط است. فناوری عامل موضوع تحقیقات در جامعه علمی برای سال های مختلف است با این حال به طور گسترده ای در زمینه های تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. سیستم های چند عاملی به طور گسترده ای در زمینه های مختلف استفاده می شوند و از این روی از سیستم های کوچک برای کمک به سیستم های پیچیده برای کاربردهای صنعتی استفاده می کند. مثال هایی از حوزه های

صنعتی شامل سیستم های چند عاملی می باشد که در بر گیرنده کنترل فرایند، تشخیص سیستم ، تولید، لجستیک تولید و مدیریت شبکه است. یک عامل را می توان به صورت نرم افزاری تعریف کرد اهداف خاصی را دنبال کرده و تلاش می کند تا به قابلیت های آن برسد. برنامه نویسی متبنا بر عامل یک نسخه ای از اشکال خاص شی می باشد که می تواند استفاده شود.

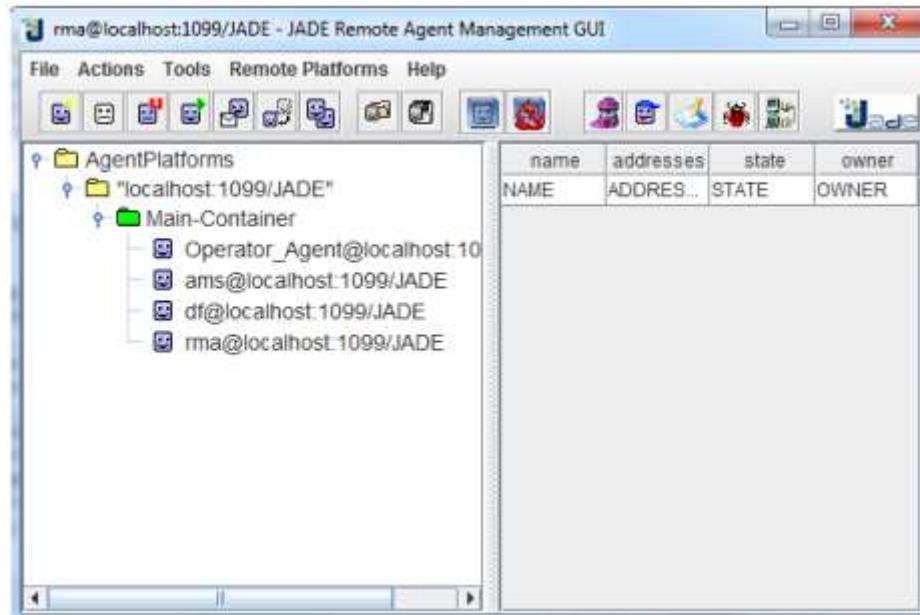

شکل 5: JADE GUI


در مرحله اولیه ارتباط با JADE ثبیت شده و در هر به روز رسانی داده ها ارسال می شود. البته JADE برای اجرای اولین مورد قبل از ترکیب مدل سیمولینک و پیاده سازی شبیه سازی استفاده می شود.

تست


دو سناریوی ازمایشی برای ارزیابی عملکرد عامل استفاده شده است. سطح ولتاژ، سطح مدار شکن، تقاضای بار، قدرت خروجی از واخد های PV و توان خروجی از شبکه تاسیسات برای هر سناریو نشان داده شده است. اولین سناریو، توانایی عامل را تحت یکسطح نشان می دهد. سناریوی دوم توانایی عامل را برای تشخیص شرایط ارایه می کند.

-1 سناریوی نرمال و قطع بار

این سناریو از پروفیل بار طبیعی در منطقه انتخاب شده پیروی می کند. در ابتدا تقاضا در 1.9 مگاوات شروع شده و پس از مدتی به مقدار اوج 2.6 مگاوات رسیده و 2.18 مگاوات برای حفظ توان استفاده می شود.

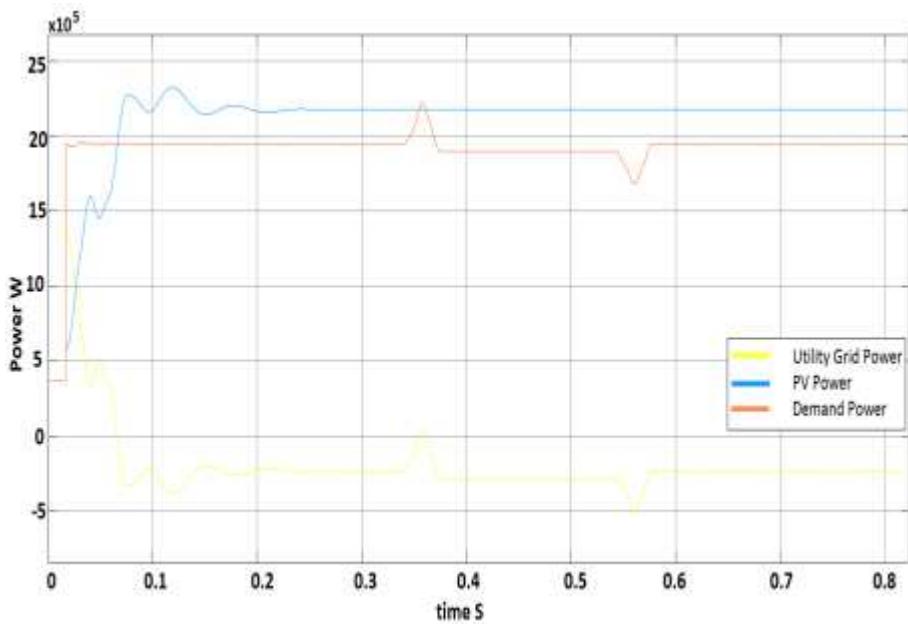


شکل 6: نمودار قدرت اندازه گیری شده در سناریوی 1

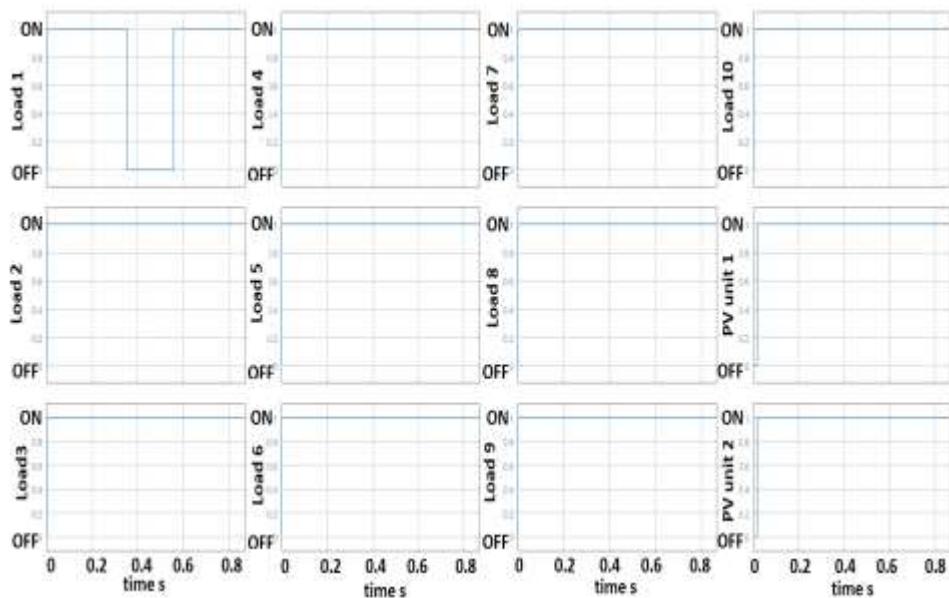

شکل 7: نمودار مدار ها در سناریوی 1

همان طور که در شکل 6 نشان داده شده است، واحد های PV دارای حالت گذار کوتاه تنها به مدت 0.2 ثانیه بوده و سپس دارای یک قدرت خروجی ثابت علی رغم تغییر در بار است در حالی که توان خروجی شکه تاسیسات با توان بار تغییر می کند. در ابتدا، شرایط طبیعی بوده و عامل تغییر نمی کند. سپس وقتی که بار با مقدار مناسب کاهش می یابد، عامل متصل به باری می شود که بدون افزایش از استانه برق است.

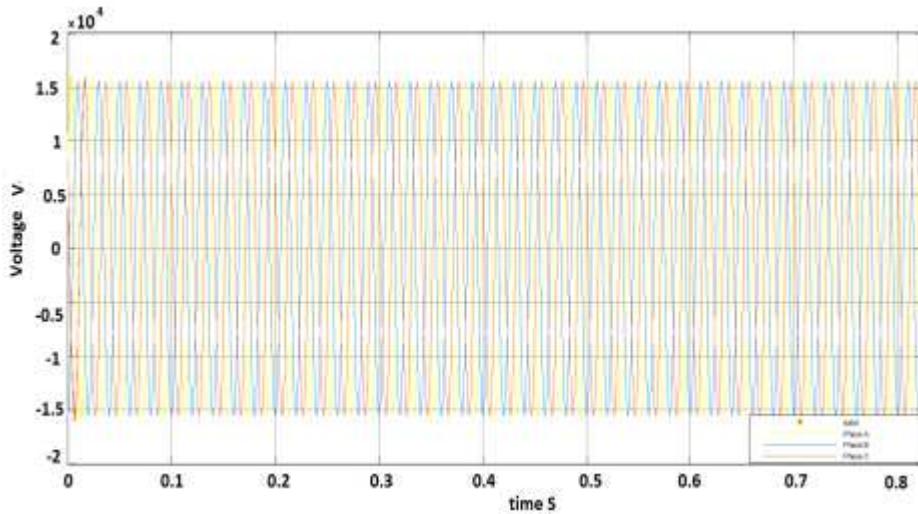

شکل 8: نمودار سطح ولتاژ در طی سناریو

```
<terminated> Start [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_74\bin\javaw.exe
The Demand Power = 1946904.9937
Power Exported to the grid = 232853.7021
Power Generated from the PV = 2179758.6958
B1:on B2:on B3:on B4:on B5:on B6:on B7:on B8:on B9:on B10:on PV Unit 1:on PV Unit 2:on
The Demand Power = 1946864.9405
Power Exported to the grid = 232892.4338
Power Generated from the PV = 2179757.3743
B1:on B2:on B3:on B4:on B5:on B6:on B7:on B8:on B9:on B10:on PV Unit 1:on PV Unit 2:on
The Demand Power = 1946824.0682
Power Exported to the grid = 232932.1752
Power Generated from the PV = 2179756.2434
B1:on B2:on B3:on B4:on B5:on B6:on B7:on B8:on B9:on B10:on PV Unit 1:on PV Unit 2:on
The Demand Power = 1946782.4176
Power Exported to the grid = 232972.8889
Power Generated from the PV = 2179755.3065
B1:on B2:on B3:on B4:on B5:on B6:on B7:on B8:on B9:on B10:on PV Unit 1:on PV Unit 2:on
```


شکل 9: اندازه گیری عامل و خروجی در طی سناریو 1

سطح ولتاژ پایدار در شکل 8 نشان می دهد که بهره برداری از عامل ایمن بوده و تاثیری بر پایداری سیستم ندارد. همان طور که در شکل 9 نشان داده شده است عامل نشان دهنده قدرت اندازه گیری بوده و این که آیا توان از میکروگرید به شبکه تاسیسات انتقال داده می شود.


کنترل واحد های PV

این سناریو به ازمون توانایی کنترل دو واحد PV قابل کنترل در زمانی می پردازد که در آن بار بسیار پایین است. در ابتدا، بار 1.7 میلی وات بوده و سپس کاهش می یابد.


همانطور که در شکل 10 و 11 نشان داده شده است عامل قادر به بررسی وضعیت اولین قطع برای شروع کنترل واحد های PV است وقتی که تقاضا کم تر از یک واحد باشد سیگنال ولتاژ نشان می دهد که سیکنال ولتاژ بیانگر عملیات پایدار است.

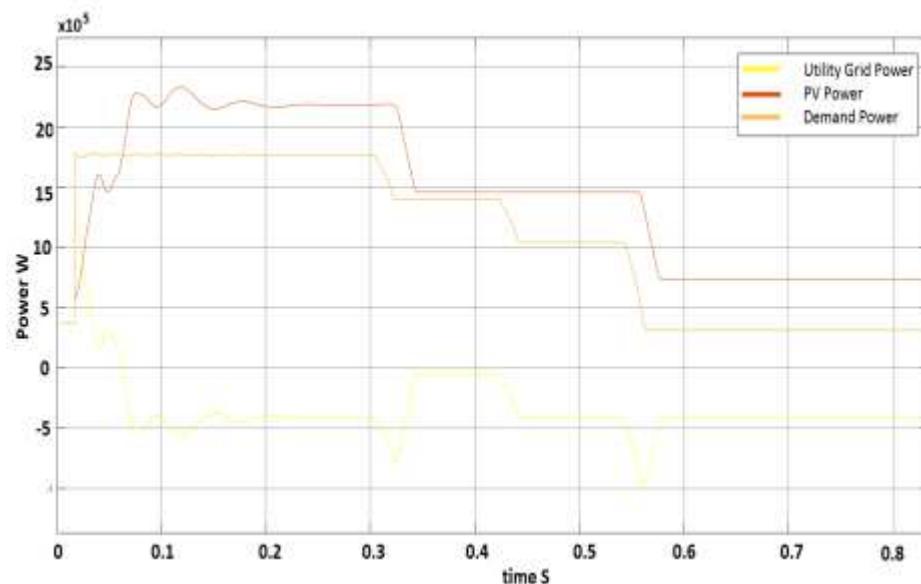

شکل 10 نمودار قدرت اندازه گیری شده در طی سناریو 2

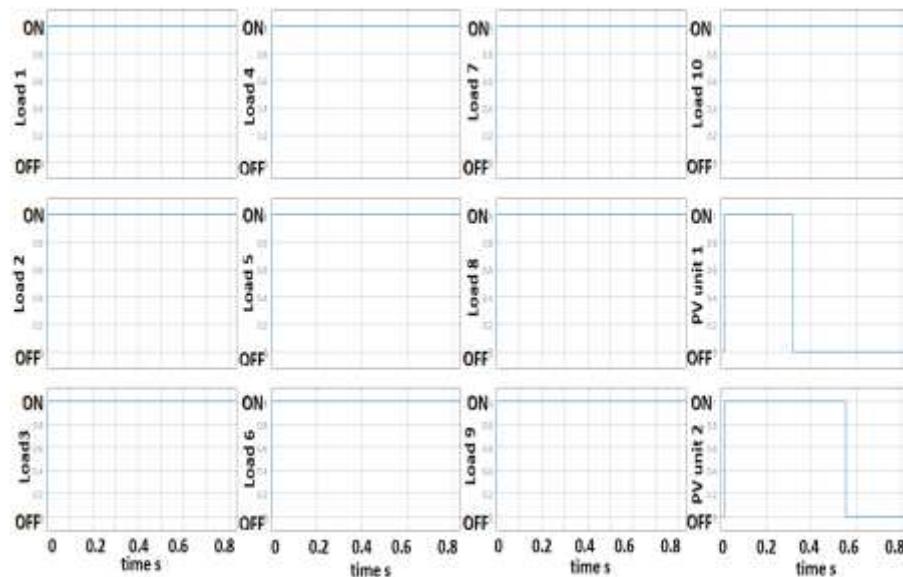

شکل 11: نمودار وضعیت مدار شکن در طی سناریوی 2

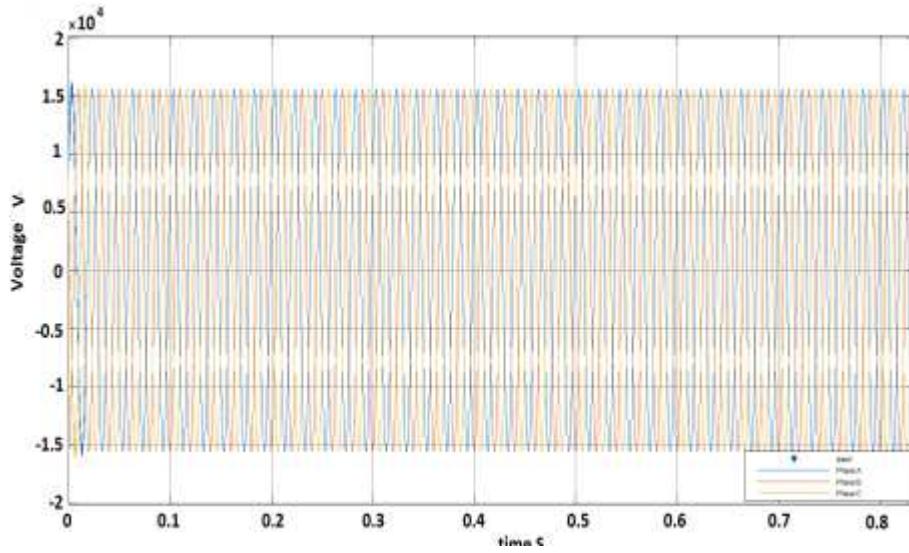

شکل 2: نمودار سطح ولتاژ در طی سناریوی 2

```

<terminated> Start [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_74\bin\javaw.exe
B1:on B2:on B3:on B4:on B5:on B6:on B7:on B8:on B9:on B10:on PV Unit 1:off PV Unit 2:off
The Demand Power = 309541.3912
Power Exported to the grid = 417331.2228
Power Generated from the PV = 726872.614
B1:on B2:on B3:on B4:on B5:on B6:on B7:on B8:on B9:on B10:on PV Unit 1:off PV Unit 2:off
The Demand Power = 309531.6502
Power Exported to the grid = 417340.3478
Power Generated from the PV = 726871.9979
B1:on B2:on B3:on B4:on B5:on B6:on B7:on B8:on B9:on B10:on PV Unit 1:off PV Unit 2:off
The Demand Power = 309522.1392
Power Exported to the grid = 417349.2781
Power Generated from the PV = 726871.4174
B1:on B2:on B3:on B4:on B5:on B6:on B7:on B8:on B9:on B10:on PV Unit 1:off PV Unit 2:off
The Demand Power = 309512.8675
Power Exported to the grid = 417358.0049
Power Generated from the PV = 726870.8724
B1:on B2:on B3:on B4:on B5:on B6:on B7:on B8:on B9:on B10:on PV Unit 1:off PV Unit 2:off

```

شکل 13: اندازه گیری عامل و خروجی در طی سناریوی 2

نتیجه گیری و کارهای اینده

میکروگرید یک کلیدی برای طراحی شبکه هوشمند اینده است. مدل پیشنهادی برای میکروگرید با استفاده از داده های بار واقعی در خارطوم طراحی شده است. نفوذ بالای تولید پراکنده منجر به افزایش اهمیت در نظر گرفتن روند جدید شبکه های هوشمند برای تقسیم شبکه به مناطق میکروگرید هوشمند و تسهیل بهره برداری از آن با استفاده از طرح کنترل توزیعی غیر متتمرکز شده است. در این مقاله، یک مدل میکروگرید عملی طراحی و با استفاده از MATLAB/SIMULINK شبیه سازی شده است. پлатформ JADE (چارچوب توسعه عامل جاوا) برای طراحی یک سیستم کنترل مبتنی بر عامل طراحی شده است که از یک الگوریتم خاص برای کنترل هر دو

بار و واحد تامین با روشن و خاموش کردن بریکر ها بر طبق معیار های اطمینان پذیری خاص استفاده می کند. شبیه سازی سناریو های روزانه برای تایید کارایی سیستم کنترل تست شده اند. مطالعات اینده بایستی به دنبال بررسی مدل سازی میکروگرد باشند و در بر گیرنده جزئیات طراحی به عنوان امپدانس طراحی از تغذیه کننده به بار ها و شبیه سازی امپدانس و واریانس دما در منطقه انتخاب شده است. سیستم چند عاملی یک روش قوی در زمانی است به خصوص زمانی که چندین عامل در تصمیم گیری وجود دارند و به این ترتیب استفاده از عوامل اختصاصی برای کنترل برق موجب افزایش عملکرد سیستم و بهینه سازی تولید می شود. از این روی استفاده از الگوریتم پیشنهادی برای کنترل کوچک مقیاس برای قرار گیری مدیریت طرف عرضه بین عوامل مختلف استفاده می شوند. هدف مطالعات اینده بررسی الگوریتم قطع بار عامل می باشد.



این مقاله، از سری مقالات ترجمه شده رایگان سایت ترجمه فا میباشد که با فرمت PDF در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در صورت تمایل میتوانید با کلیک بر روی دکمه های زیر از سایر مقالات نیز استفاده نمایید:

✓ لیست مقالات ترجمه شده

✓ لیست مقالات ترجمه شده رایگان

✓ لیست جدیدترین مقالات انگلیسی ISI

سایت ترجمه فا؛ مرجع جدیدترین مقالات ترجمه شده از نشریات معترض خارجی